



BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

ul. Handlowa 15, 81-061 Gdynia

tel./fax 058 667 19 99

Świadectwo badań kruszywa nr 129/K/11

Zlecniodawca: "ECO-TER" Sp. z o.o.
10-109 Olsztyn, ul. M.C. Skłodowskiej 7/2
Żwirownia Kronowo.

Zlecony zakres badań: Badania w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji.

Sposób pobrania próbki: Przedstawiciel Zlecniodawcy dostarczył próbki do laboratorium.

Rodzaj kruszywa: **kruszywo drobne 0/2 mm, łamane** (piasek łamany 0/2)

Wyniki badań

1. Cechy fizyczne i chemiczne.


Lp.	Badana cecha	Metoda badania wg	Jedn.	Wynik badania	Kategoria kruszywa wg PN-EN 13043:2004
1.	uziarnienie	PN-EN 933-1	-	pkt.2	G_F 85
2.	zawartość pyłów mineralnych	PN-EN 933-1	%	1,8	f₃
3.	gęstość nasypowa	PN-EN 1097-3	Mg/m ³	1,56	-
4.	zawartość zanieczyszczeń lekkich	PN-EN 1744-1	%	0,092	m_{LPC}0,1

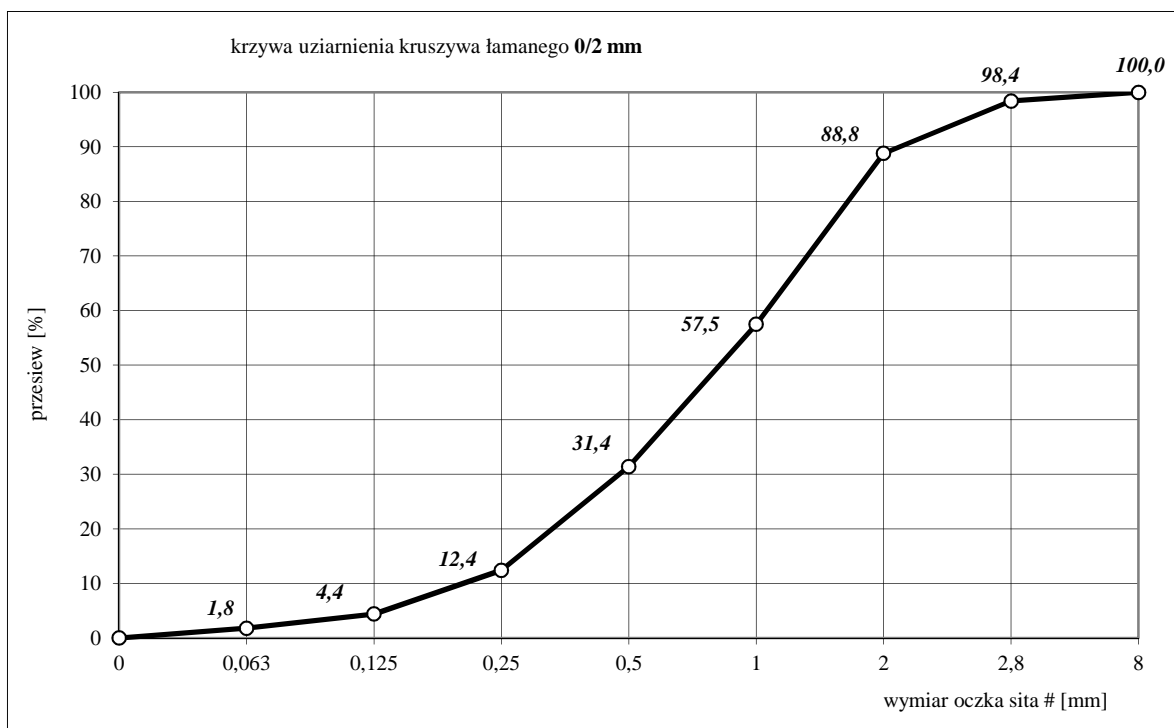
2. Oznaczenie składu ziarnowego.

Metoda badania: wg PN-EN 933-1 (przesiewanie na sucho).

Sito o boku oczka #	Pozostałość na sicie	Przesiew	Granice przesiewu wg PN-EN 13043 dla kruszywa drobnego kategorii G _F 85
mm	%	%	%
4	0,0	100,0	100
2,8	1,6	98,4	-
2	9,6	88,8	85-99
1	31,3	57,5	-
0,5	26,1	31,4	-
0,25	19,0	12,4	-
0,125	8,0	4,4	-
0,063	2,6	1,8	-
0	1,8	-	-

BARG M.B. GDAŃSK
Sp. z o.o.
81-061 Gdynia, ul. Handlowa 15
NIP PL 583-24-18-238

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.

mgr inż. Marcin Jeżewski
DYREKTOR DS. BADAŃ I ROZWOJU



Uwagi: Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
Niniejsze świadectwo badania bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane
inaczej, jak tylko w całości.

BARG M.B. GDAŃSK
Sp. z o.o.
81-061 Gdynia, ul. Handlowa 15
NIP PL 583-24-18-238

BARG M.B. Gdańsk Sp. z o.o.
M. Jeżewski
mgr inż. Marcin Jeżewski
DYREKTOR DS. BADAŃ I ROZWOJU